


# APKURES KATLA UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA

1. Dūmgāzu dubultcaurule novadāma vertikāli.
2. Dūmgāzu caurules izmēri- Ø100/150
3. Kopējais pieļaujamais dūmgāzu cauruļu garums - L1=15.7m
4. Jāievēro lai dūmgāzu novadīšanas caurule būtu vismaz 700mm virs jumta.

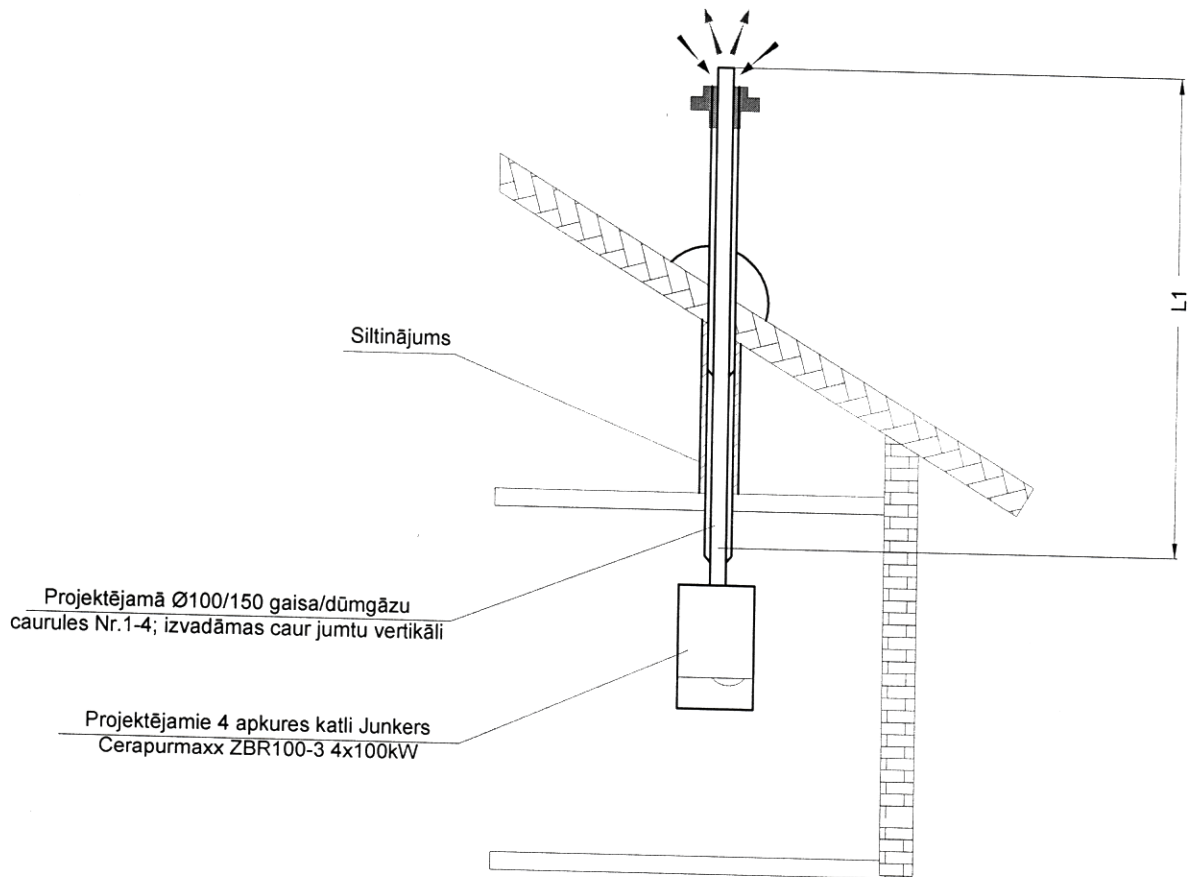

Projektētājs		Pasūtītājs: Bauskas Kultūras Centrs			Pasūtījuma Nr. 020-2018-JU	
<b>SIA "REMIFA"</b> Watsona iela Nr.5-1, Rīgā LV-1014, Tel 29247277		Ēkas gāzes apgāde Strautnieku iela 3, Bauska, Bauskas nov.			STADIJA	BP
Direktore	A.Mežzaķe	26.04.2018	Iekšējie gāzes apgādes tīkli	Marka	GA	
BPV	E.Strode	26.04.2018		Lapa	4	
Izstrādāja	M.Mežzaķis	26.04.2018	Apkures katla uzstādīšanas shēma	Lapas	4	
				Datums	26.04.2018	
				Mērogs	B/M	